

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I

O

0

O

V

M

t

e

c

kompresoren

F1

F2


F3

Enter

↱


↱

			Datum	03.09.09	Kompressor mit Tronic-Plus					VMtec Kompressoren		CSV 200-315			
			Bearb.	Karrraß											
			Gepr.												
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.		Ers.f		Ers.d			CSV Tronic Plus 200-315			

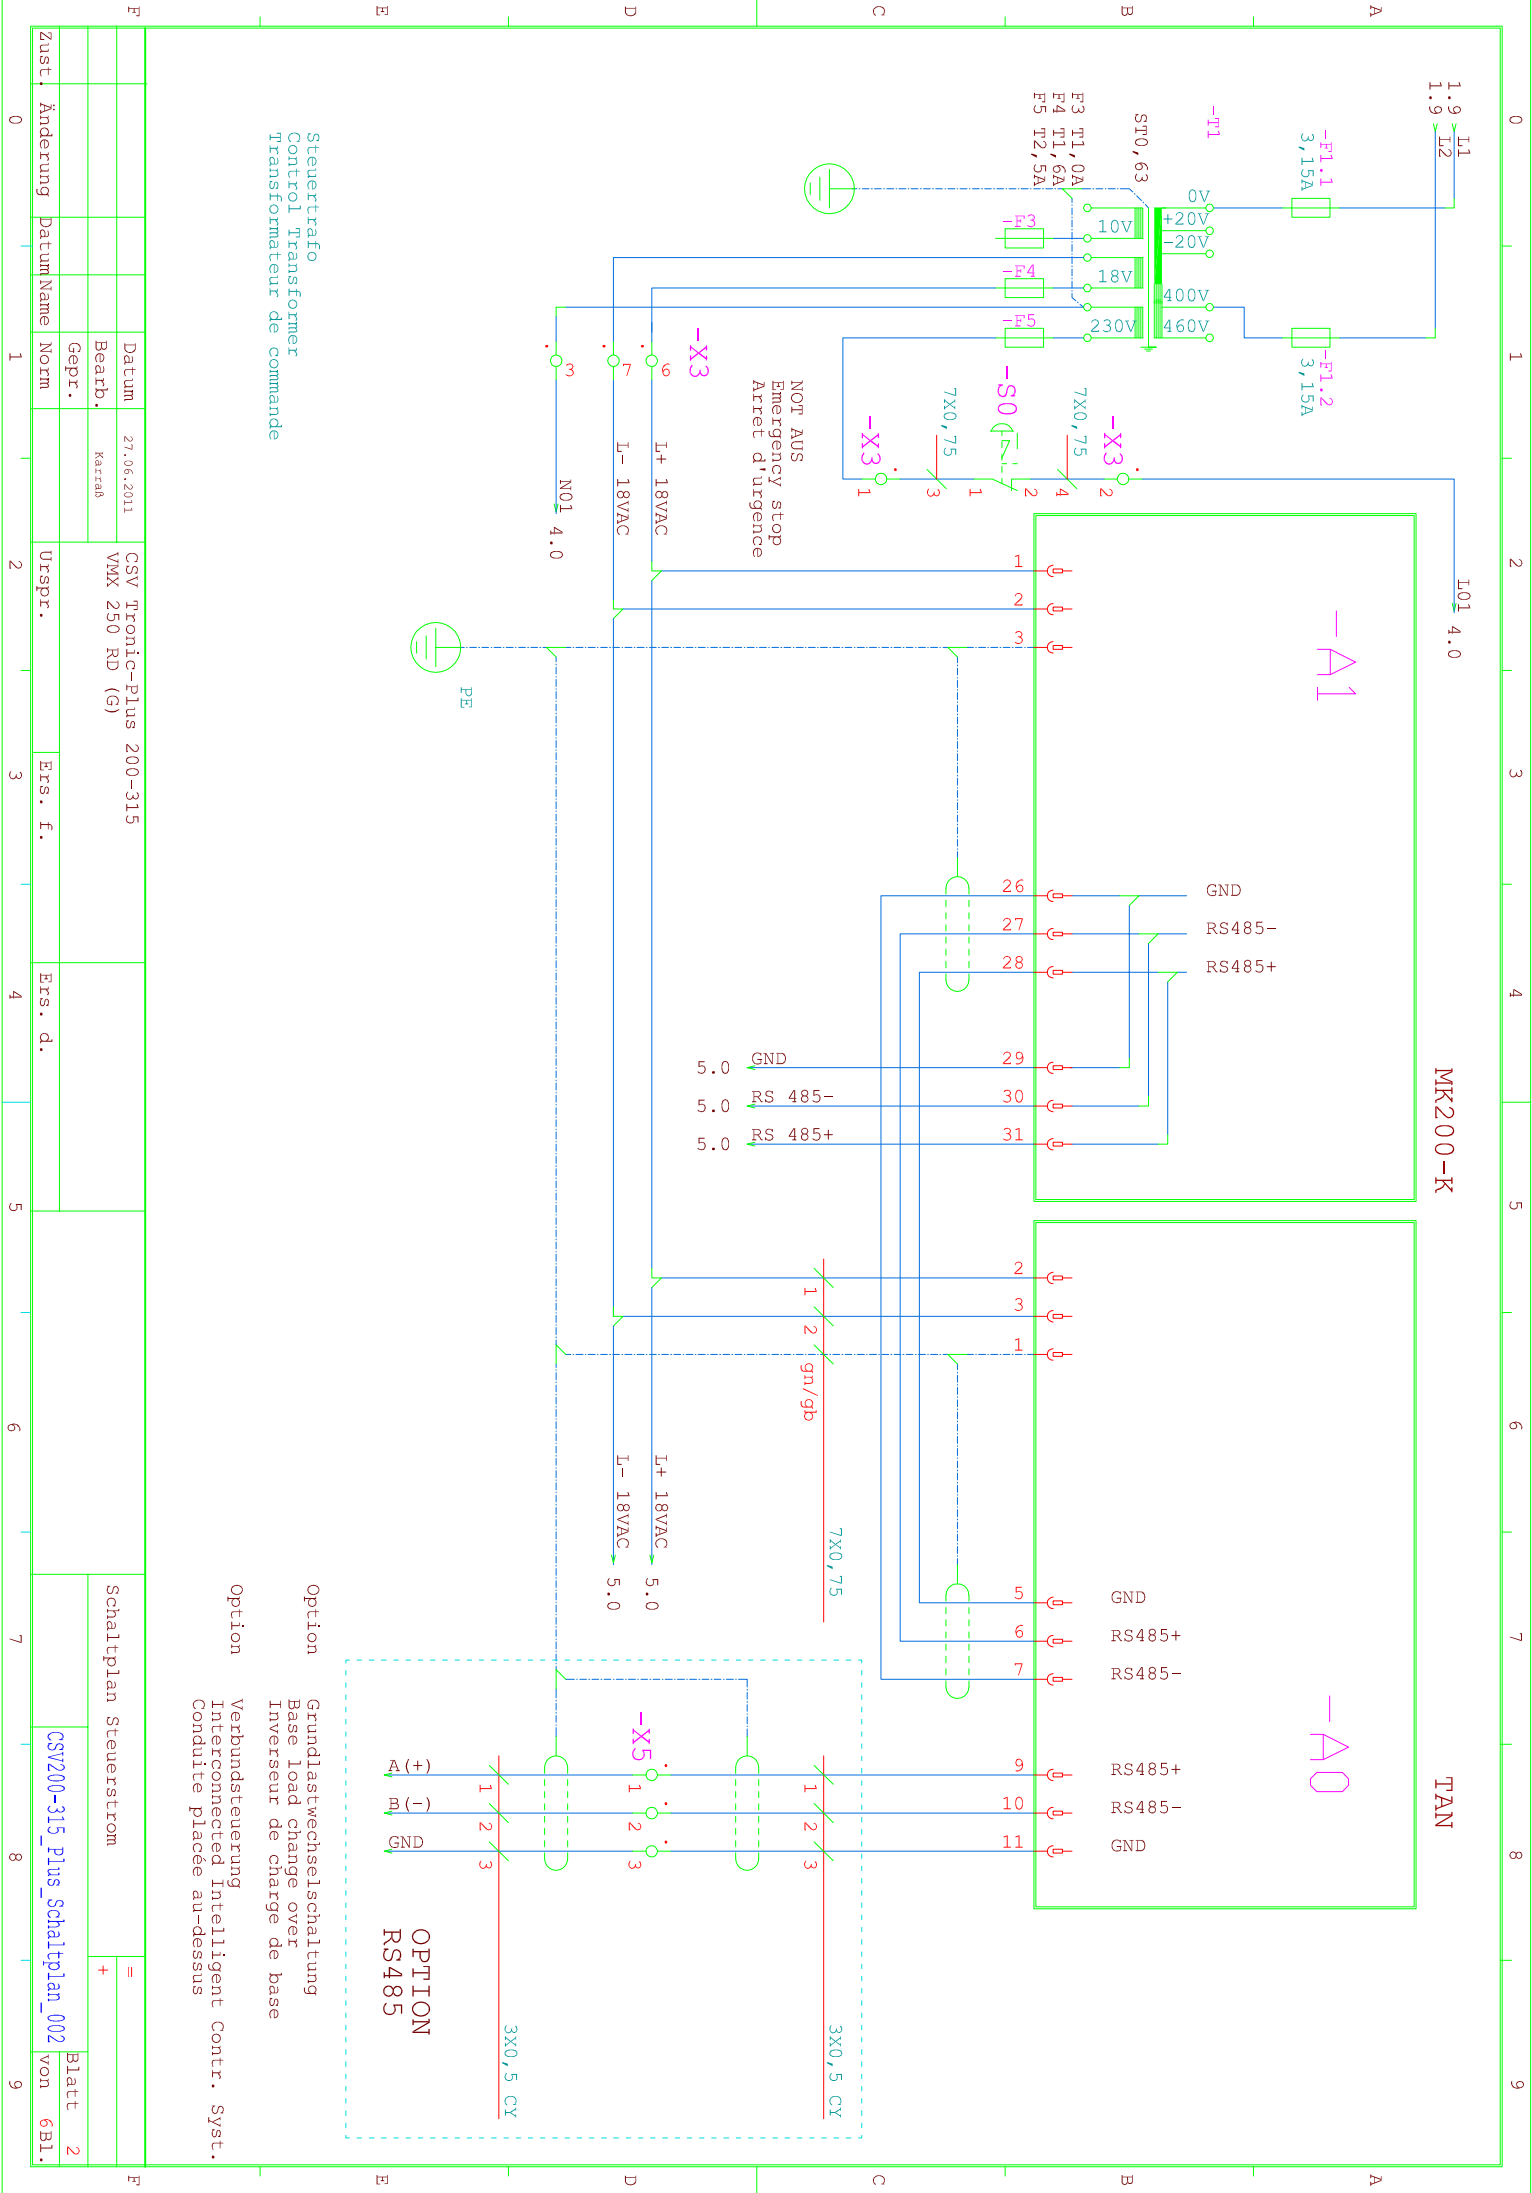

MR200-K

-A1



-F2 1.2

95 96

-K1M -K3M

4.1 13 14 4.1

-K5M -K3M

21 21 21 22 4.1 22

-K1M -K3M

A1 A2 A1 A2 A1 A2

-Y1

A1 A2

-B1 -X3

1 4 3 5 1.6 96

-K1M

43 44 4.1

-K6 -K7 -K9

A1 A2 A1 A2 A1 A2

2.2 NO1

Netzschütz
Main contactor
Contacteur de reseau

Sternschütz
Star contactor
Contacteur etoile


Dreieckschütz
Delta contactor
Contacteur triangle

Magnetventil
Solenoid valve
Electrovanne

Ölstandkontrolle
oil level check
contrôle du niveau d'huile


Ölkühler
Oil cooler
Refroidisseur de l'huile

Schaltschranklüfter
switch cabinet fan
Refroidisseur de l'huile

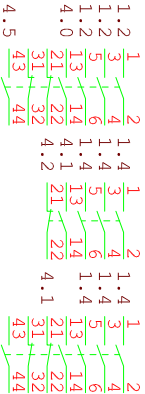

Datum		27.06.2011	CSV Tronic-Plus 200-315		Schaltplan Steuerstrom		=	
Bearb.		Kaizab	VMX 250 RD (G)				+	
Gepr.								

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Blatt 4	
0								von 6Bl.	

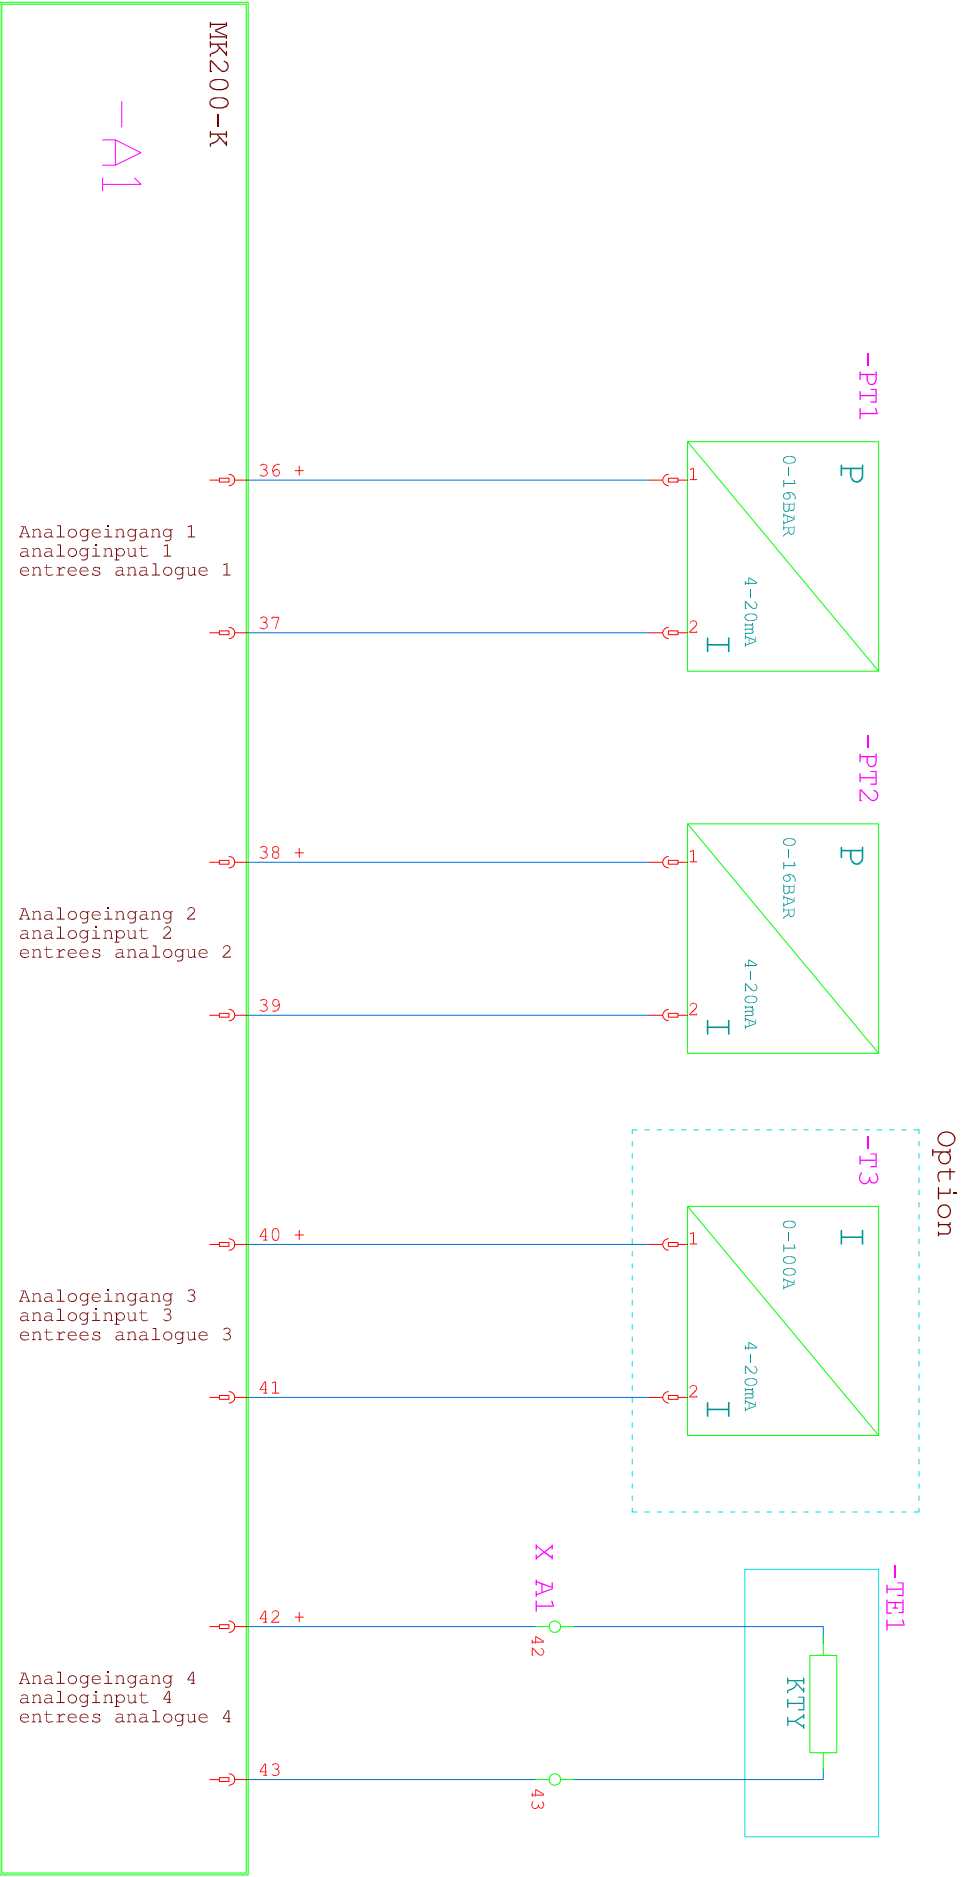

Analogeingänge / analog inputs / entrees analogues



			Datum	27.06.2011	CSV Tronic-Plus 200-315 VMX 250 RD (G)				Schaltplan Steuerstrom	=	
			Bearb.	Karrab						+	
			Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		CSV200-315_Plus_Schaltplan_006	Blatt 6 von 6Bl.	